

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZONDI GYÖRGY
SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA SPECIÁLIS SZAKISKOLA
BALASSAGYARMAT

Szám:		Felelős terület:	SZONDI GYÖRGY Szakközépiskola Szakiskola Speciális Szakiskola
Oldal:		Készítette:	Szatmári István Tűz és Munkavédelmi Vállalkozó
Hatályos:	2018.november 28	Ellenőrizte:	Tupi Gábor Gondnok
Verziószám:	Verzio_8 2020.02.25	Jóváhagyta:	Tanka Ágnes Igazgató

A Tűzvédelmi Szabályzat készítője:

SZATMÁRI ISTVÁN Tűz és Munkavédelmi Vállalkozó
2660.Balassagyarmat, Váci Mihály u. 48.
tel: 06-35-311 961

Tűzvédelmi szakmai képesítés azonosítója:
KOHÓ ÉS GÉPIPARI TOVÁBBKÉPZŐ ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET
Szám: II./118/1982

Verzió	Dátum	Változás leírása	Készítette
1	2009.02.05	Tűzvédelmi Szabályzat készítése	Szatmári István
2	2010.01.11	Aktuális jogszabályok átvezetése	Szatmári István
3	2011.06.01	Jogszabályváltozásokból eredő kiegészítés (10/2011.(III.28.) Bm.rend. 2011.évi XXI törvény)	Szatmári István
4	2011.10.10	Módosítások átvezetése a 28/2011.(IX.6.) Bm rendelet szerint	Szatmári István
5	2014.02.25	Aktuális jogszabályok átvezetése, előírások kiterjesztése a Balassagyarmat, Szondy u.19.sz. telephelyre	Szatmári István
6	2016.10.12	Jogszabályváltozások és névváltozások átvezetése	Szatmári István
7	2018.11.28	Jogszabályváltozások átvezetése	Szatmári István
8	2020.02.25	Névváltozások átvezetése	Szatmári István

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Balassagyarmat, Régimalom u. 2 sz alatt található SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZONDI GYÖRGY Szakközépiskola Szakiskola Speciális Szakiskola (**továbbiakban: Szakiskola**) tűzvédelmével összefüggő feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.)BM. rendeletben foglaltak alapján a következők szerint határozom meg:

I. 1. Tűzvédelmi Szabályzat célja, feladata

A szabályzat a Szakiskola alapvető tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között a középiskola sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.

Ezek alapján a Szabályzat tartalmazza:

- a./ tűzvédelmi szervezeti, működési és eljárási szabályokat
- b./ használati, magatartási viszonyokat, hatásköröket
- c./ a megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat, azok végrehajtásának módját
- d./ a vezetők és dolgozók tűzvédelmi feladatait, ellenőrzési kötelezettségüket

e./ továbbá mindazokat a követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló jogszabályok ide utalnak, valamint azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a tűzvédelmi szabályzatba, de szabályozásuk az intézmény sajátosságai miatt szükséges és indokolt.


I. 2. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

a./ A Szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály, (beosztásra való tekintet nélkül) kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed:

- Iskolai épület, Balassagyarmat, Régimalom u. 2
- Kőműves – festő mázoló tanműhely, Balassagyarmat, Szondy u. 19.
- az intézményhez tartozó valamennyi létesítmény, épület, helyiség stb. telephelyére, továbbá a szállításra és tárolásra
- az intézménynél ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozóra, még akkor is, ha az intézmény telephelyén kívül végzi a munkát.
- valamint az intézmény területén bármilyen céllal tartózkodó vagy tevékenységet végző /szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybevevő, ellenőrző, szerződésben lévő más vállalkozás, vállalat stb./ személyére.

b./ A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a hatóság részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntető eljárást, az intézmény részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után.

I.3. TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

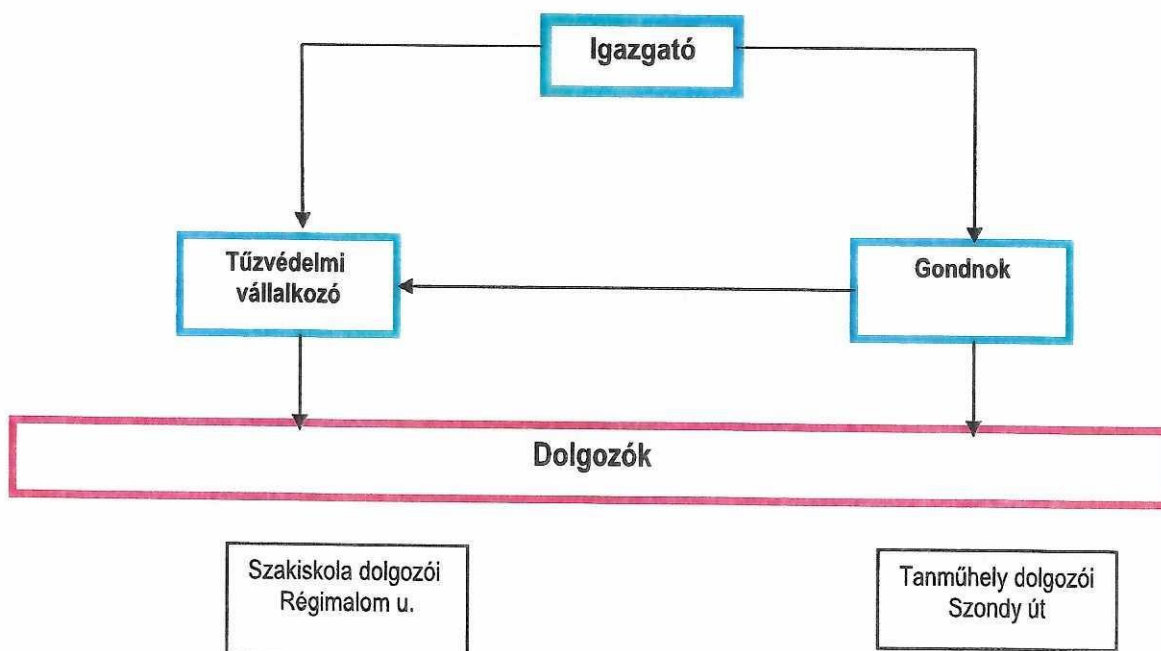

II. TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. IGAZGATÓ FELADATAI

- Az Igazgató egyszemélyben felelős az irányítása alá tartozó létesítmény mindenkori tűzvédelmi helyzetéért, valamint a tűzvédelmi szabályzat, előírások maradéktalan betartásáért, betartatásáért.
- A létesítmény üzemeltetésével, működtetésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
 - Biztosítja állandó és alkalmi munkavállalói részére a tűzvédelmi oktatást, esetleges továbbképzést, továbbá gondoskodik arról, hogy azok munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket foglalkoztatásuk előtt elsajátítsák, tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
 - Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzések lehetőségét.
 - A tűzvédelmi szabályokat megszegő munkavállalókkal, vállalkozókkal szemben különböző intézkedéseket fogyanatosít /pl.felfüggeszti ill. felmondja munkájukat/ illetve súlyosabb esetben szabálysértési eljárást kezdeményez.
 - Irányítási területén a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadter kockázati osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15 %-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a tűzvédelmi hatóságnál bejelenti.
 - Kialakítja az intézmény tűzvédelmi szervezetét és biztosítja a működéshez, képzéshez, oktatáshoz az eredményes munkához szükséges tárgyi, anyagi feltételeket.
 - Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét.
 - Akadályoztatása esetén kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét, rendszeresen beszámoltatja a szervezeti egységek vezetőit a végzett munkáról.
 - Intézkedik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések fejlesztéséről, a létesítmények tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról.
 - Szükség esetén szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást ad ki és végrehajtását a tűzvédelmi megbízott útján rendszeresen ellenőrizteti.
 - Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, vagy külön megbízás alapján képviselteti magát.
 - Közvetlen irányítást, felügyelet gyakorol a tűzvédelmi feladat végzésére kijelölt tűzvédelmi felelős tevékenysége felett.

- Gondoskodnia kell saját hatáskörében a közvetlen tűz-vagy robbanásveszély esetén a veszély azonnali megszüntetéséről.

2. IGAZGATÓ HELYETTESEK FELADATAI

- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrzik és betartják, ill. betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó *Tűzvédelmi Szabályzat* megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
- Részt vesznek a működési területükön tartott *Tűzvédelmi szemlén*, valamint hatósági ellenőrzésen.
- Tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt kötelesek tájékoztatni az Igazgatót
- Tűzeset, vagy káreset alkalmával végrehajjtják, illetve végrehajtatják az abban foglaltakat.
- Kötelesek a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően - felelősségre vonást alkalmazni, ill. kezdeményezni az Igazgatónál.
- Kötelesek az ellenőrzéseken, szemléken megállapított, vagy személyesen tapasztalt, tudomásukra jutott hiányosságokat felszámolni, ill., ha hatáskörüket meghaladja, az Igazgató segítségét kérni.
- Kötelesek eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat nem ismeri, valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatásban, vagy figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a rendelkezéseknek.
- Gondoskodnia kell saját hatáskörükben a közvetlen tűz-vagy robbanásveszély esetén a veszély azonnali megszüntetéséről.

3. GONDNOK FELADATAI

- Összefogja és irányítja a tűzvédelmi megbízottak munkáját a tűzvédelmi vállalkozó szakmai irányítása mellett.
- Valamennyi tűzvédelmet érintő kérdésben, amely intézkedési jogkörét meghaladja, tájékoztatja a Szakiskola Igazgatóját és/vagy Igazgató helyettesét.
- Szervezi az oktatásokat, előkészíti az ehhez szükséges okmányokat.
- Feladatát képezi a tűzoltó eszközök ellenőrzésének és javításának szervezése, bonyolítása.
- A Szakiskola egész területén ellenőrzi a tűzveszélyes munkavégzési engedélyeket, illetve véleményezi és szükség esetén kiegészíteti külső cégek, vállalkozások tűzveszélyes munkavégzési engedélyeit.

4. TANMŰHELYEK VEZETŐINEK FELADATAI

- A tanműhelyek vezetői egyszemélyben felelősek a helyiség, tanműhely tűzvédelmi helyzetéért, az itt folyó gyakorlati oktatás során a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzik és betartják, ill. betartatják a beosztott dolgozókra és a tanulókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
- Kötelesek részt venni a tanműhelyben tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken.
- Tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt kötelesek tájékoztatni a közvetlen vezetőjüket.
- A Tűzriadó Tervben meghatározott kötelező magatartási szabályokat, feladatokat rendszeresen tudatosítják az irányításuk alá tartozó dolgozókkal és tanulókkal.
- Kötelesek a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben -a cselekmény súlyától függően- felelősségre vonást alkalmazni, ill. kezdeményezni az Igazgatónál.
- Kötelesek az ellenőrzéseken, szemléken megállapított, vagy személyesen tapasztalt, tudomásukra jutott hiányosságokat felszámolni, ill., ha hatáskörüket meghaladja a Gondnok segítségét kérni.
- Gondoskodniuk kell saját hatáskörben a közvetlen tűz-vagy robbanásveszély esetén a veszély azonnali megszüntetéséről.
- Munkakezdekor és befejezéskor legalább egy alkalommal köteles meggyőződni arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt kötelezettségek a munkahelyeken, a tanműhelyben megfelelnek-e.
- Felelősek a tanműhelyben lévő tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök meglétéért, épségéért, hozzáférhetőségéért, valamint a tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, ill. feliratok és propagandaanyagok elhelyezéséért, meglétéért.

5. KÜLSŐ TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ FELADATAI

Külső tűzvédelmi szolgáltató: Szatmári István Egyéni Vállalkozó

Feladatai:

- Feladatait, jogait és kötelességeit a hatályos jogszabályok alapján a helyi adottságoknak megfelelően az Igazgató, az Igazgató helyettesek, valamint a gondnok határozza meg külön szerződés alapján
- Szakmailag felelős a Szakiskola irányítása és felügyelete alá tartozó létesítmények tűzvédelmi helyzetéért, azok folyamatos ellenőrzéséért, a szabályok, utasítások maradéktalan betartásáért, betartatásáért, továbbá köteles résztvenni valamennyi tűzvédelmi feladat megszervezésében és végrehajtásában való.
- Feladata az újbelpő dolgozók általános tűzvédelmi ismeretek témakörben való oktatása, valamint az éves ismétlődő oktatások megtartása.

- A helyi fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Javaslatot tesz az Igazgató illetve a Gondnok felé a szükséges tárgyi eszközök, felszerelések stb. beszerzésére, szempontokat javasol az éves költségvetési terv összeállításához.
- Feladata az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a javaslattevél, szükség szerint felelősségrevonás kezdeményezése.
- Részt vesz a felügyeleti valamint a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, szemléken.
- Nyilvántartja a Szakiskola tűzvédelmi felszereléseit, eszközeit,
- Javaslatot tesz a szükséges szakkönyvek, szabványok stb. beszerzésére.
- Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén saját hatáskörben intézkedik annak megszüntetéséről, indokolt esetben beszünteti a tűzveszélyt jelentő munkavégzést.

6. MUNKAÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

- Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani.
- A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban -pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen- megjelenni.
- Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és szakvizsgán részt venni.
- Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani.
- A dohányzási tilalmat, szabályozást betartani.
- A rendelkezésre bocsátott eszközöket, gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- A munkahelyén a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket az utasításban foglaltak szerint használni.

III. OKTATÁSOK RENDJE

A Szakiskola igazgatója biztosítja, hogy valamennyi dolgozó tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatokat -munkába állítás előtt majd ismételt rendszeres oktatás keretében- elsajátítsa, és meghatározott időn belül a részére előírt tűzvédelmi alap vagy szakvizsgát letegye.

A tanulókat is tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden tanév megkezdésekor. Az oktatás megtartása és adminisztrálása az igazgató által kijelölt személy /tanár/ feladata.

Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig az adott munkakörben csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

Minden dolgozót munkába állítása előtt általános és speciális elméleti, továbbá gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Az általános elméleti oktatás a tűzvédelmi felelős, a munkahelyre vonatkozó gyakorlati oktatás pedig a létesítmény vezetőjének a feladata.

a. Alapoktatás

Az oktatásban részt vesznek:

- Az újonnan felvett dolgozók munkába lépés előtt
- A tanulók a gyakorlati oktatás megkezdése előtt
- Idegen vállalatok dolgozói, akik építési, szerelési vagy egyéb munkavégzés céljából a létesítmény területén dolgoznak és itt-tartózkodásuk előreláthatólag egy hétnél tovább tart.
- Azon dolgozók, akik létesítményen belül más munkakörbe kerülnek át
- Hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lépnek
- Tűzvédelmi szabálytalanság miatt a munkától korábban eltiltottak voltak

Az oktatást meg kell ismételni, ha a munkahelyen tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás, átalakítás, bővítés történik, továbbá ha azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv vagy a polgármester elrendeli /pl. tüzeset után/

Az általános elméleti oktatás során a dolgozókat a következőkre kell kioktatni:

- A tűzvédelem jogi szabályozására, a tűzvédelemre vonatkozó legfőbb törvények és utasítások ismertetésére
- A dolgozók jogszabályból eredő, a tűzvédelemmel összefüggő állampolgári kötelezettségeire
- A tűzvédelmi szabályzatban elrendeltekre
- A tűzjelzés szempontjaira, módjaira és az ebből eredő feladatokra
- Az általános megelőzés rendelkezéseire
- Dohányzási tilalom szabályainak megtartására
- Egyéb tiltó és tájékoztató táblák ismertetésére
- Tűz esetén követendő magatartási szabályokra
- A tűzvédelmi eszközök, berendezések ismertetésére és azok használatára
- Egyéb speciális előírásokra /ami épp akkor aktuális, pl.:egy tüzeset /
- A tűzvédelmi szabályok megsértésének, megszegésének jogkövetkezményeire

A gyakorlati oktatás során a dolgozókat a következőkre kell kioktatni

- A munkahely és munkafolyamat sajátosságaira és tűzveszélyességére
- A tűzjelzés módjára, lehetőségére, a riasztása jelére
- A tűzoltó felszerelések, készülékek elhelyezési helyeikre
- Kijáratok, vészkijáratok helyeire
- A munkahelyen tartható fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gázpalackok és folyadékok, egyéb mérsékelt tűzveszélyes anyagok tárolási rendjére, előírásaira és helyeire, a tárolható mennyiségre

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról meg kell győződni és ezt az oktatási naplóban kell igazolni.

b. Ismétlődő oktatás

Az dolgozókat valamennyi munkahelyen évente ismétlődő /a munkakörének megfelelő/ tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az adminisztratív munkát végző dolgozókat, tanárokat két évente kell oktatásban részesíteni. Ennek úgy is eleget lehet tenni, hogy a rendelkezésükre bocsátott tansegédlet elsajátításáról, valamint a kézi tűzoltó eszközök kezelésének ismeretéről a dolgozó írásban nyilatkozik.

c. Tűzvédelmi szakvizsga

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény. 22.§.(2) bekezdése alapján és a 45/2011.(XII.7.) Bm.. rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

A szakvizsgáztatás megszervezése és lebonyolítása a munkáltató feladata. Ezen feladat megszervezéséért és bonyolításáért a Gondnok és a tűzvédelmi vállalkozó a felelős.

- Hegesztési ismereteket oktató köteles tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezni.

IV. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, SZEMLE, FELÜLVIZSGÁLAT RENDJE

A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy e tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályoknak, szabályzatoknak és szabványoknak.

Az ellenőrzés magába foglalja:

- Rendszeres és céll ellenőrzést
- Tűzvédelmi szemlét
- A tűzvédelmi vagy e célt szolgáló gép stb. időszakos felülvizsgálatát.

Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés

- A szakoktatók naponta, illetve alkalmasszerűen végzik.
- A gondnok folyamatosan végzi ellenőrzési tevékenységét.
- A tűzvédelmi külsőszolgáltató alkalmasszerűen, az adódó feladatoknak megfelelően, de legalább negyedévente, illetve az igazgató megbízása alapján rendkívüli esetben.

Tűzvédelmi céllenőrzés

- A tűzvédelmi felelős, az igazgató vagy a gondnok végzi
- Az igazgató és/vagy az igazgató helyettesek végzik, ha tüzeset történt, vagy ha erre az illetékes felügyeleti szervtől, hatóságtól felhívást kaptak.
- Az igazgatónak illetve az igazgató helyetteseknek soron kívüli ellenőrzés végrehajtására kell köteleznie és felelőségre vonni azt a dolgozót, akinek a területén a tűzvédelmi helyzet erősen megromlott, a különböző ellenőrzések súlyos hiányosságokat állapítottak meg.

Tűzvédelmi szemle:

A szakiskola igazgatója saját döntése alapján tart szemlét.

A szemlén részt kell vennie:

- Az igazgató helyetteseknek
- A gondnoknak
- Külső tűzvédelmi vállalkozónak
- Az igazgató által megbízott személyeknek
- A szemlére külső személy is meghívható /szükség szerint/

A szemlééről jegyzőkönyvet kell készíteni a felelősök és határidők konkrét megjelölésével.

A tűzvédelmi helyzetre kiható változások és jelentésük rendje:

Tűzvédelmi helyzetre kiható változásnak minősül:

- A helyiség használatbavétele, bővítése, használatának megváltozása, közlekedési út megváltozása,
- A tevékenység ideiglenes, vagy végleges megszűnése
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, tevékenység stb. felállítása, alkalmazása, megszüntetése
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gép átalakítása nem tűzveszélyes géppé
- Raktározás, tárolás mennyiségi vagy a tűzvédelmi szabályzatban elrendeltek megváltoztatása

A tűzvédelmi helyzetre kiható változtatásra az érdekelt dolgozó köteles engedélyt kérni az igazgatótól.

Az igazgató illetve a gondnok intézkedni köteles

- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén az I.fokú tűzvédelmi hatóság felé történő bejelentésről /a bevezetés előtt 15 nappal/
- A változásnak megfelelő kockázati besorolásról, a tűzvédelmi szabályzat módosításáról vagy kiegészítéséről
- A tűzriadó terv szükség szerinti korrekciójáról.

A tűzvédelmi vagy e célt szolgáló gép, berendezés, tűzoltóeszköz, helyiségek felülvizsgálatának rendje.

- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15 %-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál be kell jelenteni.
(1996.évi XXXI.törvény 20.§.(1))


Felelős: Igazgató

- Az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 277.§.(1) előírásainak megfelelően:
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként, *(nem vonatkozik, csak értelmezés miatt szerepel)*

b) egyéb esetben legalább 6 évenként el kell végeztetni a villamos berendezések felülvizsgálatát.




Felelős: Gondnok

- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést  az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 280 §.(2) alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként, *(nem vonatkozik, csak az értelmezés miatt szerepel)*


b) egyéb esetben legalább 6 évenként felül kell vizsgálni.

Felelős: Gondnok

-
- A tűzoltó készülékeket  az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 18. melléklet 1.táblázat 3/F sor szerint 12 hónaponként (+1 hónap) el kell végeztetni az alapkarbantartást, 5 és 15 éven után (+2 hónap) a középkarbantartást illetve 10 év után (+2 hónap) a teljes karbantartást kell elvégeztetni.

Felelős: Gondnok

Végrehajtja: Szerződött vállalkozás

- A tűzoltó készülékeket  az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 264.§.(1) bekezdésének, valamint a 18.sz.melléklet 1.táblázat 3/F sorának megfelelően 3 havonta (+1 hét) szemrevételezéssel és a mellékelt nyomtatvány kitöltésével kell ellenőrizni:


Felelős: Gondnok

-
- Fali tűzcsapok és szekrények  üzemeltetői ellenőrzésének elvégeztetése az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 18.sz. melléklet 1.sz. táblázatának 4/B sora alapján 6 hónap (+ 1 hét)


Felelős: Gondnok

- Fali tűzcsapok és szekrények  időszakos felülvizsgálatának az elvégeztetése az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 18.sz. melléklet 1.sz. táblázatának 4/D. oszlopa alapján. 12 hónap (+ 1 hónap)

Felelős: Gondnok

-
- A menekülés-útirányjelző rendszer lámpáinak  üzemeltetői működőképességét az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelet 18.sz melléklet 1.táblázat 12/B pontja alapján havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

Felelős: Gondnok


- A menekülés-útirányjelző rendszer lámpáinak  időszakos felülvizsgálatát, üzempróbáját 12 havonta (+1 hónap) el kell végezni, melyről üzempróba jegyzőkönyvet kell készíteni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

Felelős: Gondnok

- A gáztüzelő-berendezéseket (gázkazán)  kiszolgáló égéstermék-elvezető (kémény) műszaki felülvizsgálatát négyévente egy alkalommal a 2015.évi CCXI.törvény 2.§.(4) f. pontja, illetve a 21/2016.(VI.9.) Bm rendelet 3.§.(1) b. pontja alapján el kell végeztetni.


Felelős: Megszervezésért: Gondnok

Végrehajtja: Külső szolgáltató

- A gáztüzelő-berendezéseket (gázkazán)  kiszolgáló égéstermék-elvezető (kémény) ellenőrzését kétévente egy alkalommal a 21/2016.(VI.9.) Bm rendelet 3.§.(3) a. pontja alapján el kell végeztetni.

Felelős: Megszervezésért felelős: Gondnok

Végrehajtja: Külső szolgáltató

- 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek (AULA)  maximális befogadóképességének megfelelő helyiséghasználati módjának engedélyezése, ellenőrzése: (30/1996.(XII.6.) Bm rendelet 3.§.j. pont.)

Felelős: Igazgató, Gondnok

V. TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

a. Általános rendelkezések

1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

2. A használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
3. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
4. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, a készülékekről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
6. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot, robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a folyadékok csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
7. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
8. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
9. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
10. Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
11. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
12. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
13. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
14. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

b. Dohányzás

A nemdohányzók érdekében hozott rendelet, valamint a tűzvédelmi szabályok betartása miatt a Szakiskola valamennyi épületében a dohányzást az alábbiak szerint szabályozom:

- Valamennyi épületben a dohányzást megtiltom, dohányozni csak az általam engedélyezett és táblával jelölt szabad téren helyen lehetséges.
- Tanulók részére a dohányzás az iskola egész területén tilos.

- A dohányzó helyet (helyiséget) „DOHÁNYZÓ HELYISÉG” feliratú szabványos táblával jelölni kell, illetve megfelelő számú és nagyságú hamutartót kell elhelyezni.

A dohányzási korlátozás ellenőrzése:

A Szakiskola épületeiben tűzvédelmi szempontból rendelkezésre jogosult személyek (Igazgató, Igazgató helyettes, Gondnok, Tűzvédelmi vállalkozó) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége, illetve a tilalmat, korlátozást szándékosan több ízben megsértőt fegyelmi vagy szabálysértési eljárásra lehet (kell) javasolni.

c. Raktározás, tárolás

2. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
3. A tanműhelyekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok fém szekrényben helyezhetők el max. 20 liter mennyiségben. A fémszekrényeken kívül máshol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
4. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
5. A fémszekrények mellett el kell helyezni a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes tűzveszélyes folyadékok biztonsági adatlapjait, 1-1- db tűzoltó készüléket, valamint az anyagokra jellemzően előírt egyéni védőfelszerelést.
6. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagok, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszt, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt nem tárolhatók.
7. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, illetőleg felhasználni nem szabad.
8. Mérsékelt tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban vagy kannában szabad szállítani, tárolni. Festékanyag zárt edényben megfelelő elválasztással egymásra rakva is tárolható.
9. Az üres, de ki nem tisztított mérsékelt tűzveszélyes folyadékot tároló edényekre ugyanazon tűzvédelmi előírások érvényesek, mint a teli edényekre.
10. Gázpalackokat tilos dobálni, húzni, csúsztatni, ütésnek, vagy terhelésnek kiténni. Hőhatás ellen védeni kell, valamint olyan helyen kell tárolni illetve használni, ahol elektromos szerelvényel nem érintkezhet.

d. Tűzoltási út, terület, egyéb utak, kijáratok, vészkijáratok

- Ajtóbejáratot, folyosót, lépcsőt, belső és külső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében szabadon kell tartani, raktározás, anyagelhelyezés céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.
- A téli időszakban a szabadban lévő utakról a havat le kell takarítani.
- A munkaidő (tanítás) alatt a kijáratú ajtókat, vészkijáratokat kulccsal vagy retesszel nem szabad lezárni. A kijáratú ajtók elektromos zárral rendelkeznek, az elektromos zár tarja az ajtókat zárva, ebben az állapotban kulccsal nincsenek bezárva. Vészhelyzet esetén a személyportáról lehet az elektromos zárat oldani és az ajtók nyithatóvá válnak. Az elektromos reteszek áramszünet, vagy az áram szándékos kikapcsolása esetén oldódnak, az ajtók kézzel nyithatóvá válnak.
- A kijáratokat, vészkijáratokat, és menekülési útirányokat világító, de legalább utánvilágító biztonsági jelekkel (táblákkal) szükséges ellátni.



- Az épületek belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók akadálytalanul biztonságos térbe juthassanak.
- Ajtóbejáratot, folyosót, lépcsőházat, lépcsőt, belső és külső közlekedési utat, kijáratot, vészkijáratot, teljes szélességében szabadon kell tartani, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.
- A kijáratoknál /a kiürítési útvonal ajtóinál/ szélfogó függönyt csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kijáratot ne szűkítse. A függöny alsó szélének a padlótól legalább 10 cm-re kell lennie.

e. Tüzelő és fűtőberendezések

- A tüzelő, fűtő és hőfejlesztő berendezéseket csak a gyártó, illetőleg a forgalombahozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.
- A tüzelő, fűtő és hőfejlesztő berendezés valamint az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel járó üzemeltetés mellett se haladja meg a 60 C°-ot.
- Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- A tüzelő és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

f. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

- Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály illetve nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
- A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
- Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten /hézagmentesen/ kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

g. Szellőztetés, elszívó berendezés, csatornázás

- A szellőztető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy üzembe helyezéskor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen.
- A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.
- Tűz vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába, vagy szikkasztóba bevezetni nem szabad.
- Szellőztető berendezést, csatornát, porkamrát /ülepítőt/ valamint a szellőztető berendezés nyílásait eltorlaszolni nem szabad. A berendezést rendszeresen tisztítani kell. Gondoskodni kell üzemelésének /működtetésének/ zavartalanságáról.

VI. GÉPI BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

a. Világító berendezés és világító eszköz

- Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. A világító berendezéseken éghető, díszítő anyagot elhelyezni tilos.
- A Szakiskola területén lévő világító berendezés rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. Ideiglenes /provizórikus/ világítási rendszer alkalmazása tilos
- A biztonsági és irányfény világítást állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- Kézi világítás céljára csak elemes vagy akkumulátoros lámpa használható.

b. Villamos berendezés, villámvédelem

- A villamos berendezés létesítésénél a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően kell a szereléseket elvégezni, különös tekintettel a szabványnak a különböző kockázati osztályba tartozó helyiségekre vonatkozó előírásaira. Villamos berendezést csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A felügyelet nélkül folyamatosan üzemelő villamos berendezéshez, továbbá a térvilágításhoz, a biztonsági berendezéshez és világításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell építeni.
- A villamos berendezés, fogyasztókészülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A villamos berendezést meg kell tisztítani minden olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga is meggyulladhat.
- A csoportosan elhelyezett villamos berendezés /kapcsolók, biztosítékok/ rendeltetését továbbá a kapcsolók ki-be kapcsolt helyzetét „ki-be” felirattal meg kell jelölni.
- A villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.
- Csak megfelelő értékű biztosítékot szabad alkalmazni. A biztosítékokat átkötni /patkolni/ szigorúan tilos. A kioldott biztosítékot minden esetben újjal kell pótolni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
- 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, *(nem vonatkozik, csak értelmezés miatt szerepel)*
- egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A villamos berendezések felülvizsgálata alkalmával tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.
- A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatainak az időintervalluma megegyezik a villamos berendezések felülvizsgálatának az időintervallumával.
- A villámvédelmi felülvizsgálat alkalmával tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

VII. KULTURÁLIS (ZENÉS, MŰSOROS) RENDEZVÉNYEK TŰZVÉDELME

(300 fő alatti rendezvényekre vonatkozik.)

Kulturális rendezvényeket, előadásokat, zenés műsoros rendezvényeket csak e célra alkalmas, a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő létesítményekben, helyiségekben szabad tartani az alábbiak betartása mellett:

- Minden egyes rendezvény lebonyolításáért felelős személyt kell kijelölni, aki felelős a rendezvény megkezdésétől és teljes befejezéséig terjedő időszak alatti valamennyi „munkafázis” tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért és megvalósulásáért.
- A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és próbán jelen kell lennie egy megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező, a villamos berendezések használatában járatos személynek.
- A rendezvény befejeztével a nézők, a fellépők és műszaki jellegű munkatársak (dolgozók) eltávozása után a létesítmény vezetője által kijelölt személy vagy személyek kötelesek átvizsgálni a nézőtéri és színpadi részt, valamint az azokhoz kapcsolódó és az előadás alatt használt egyéb helyiségeket. Ennek során kötelesek megszüntetni a tüzet okozható minden tényezőt, rendellenességet.
- Rendezvények alkalmával a nézőtérben a közönség részére beállított székek számát a különböző díszletek berendezései és egyéb tárgyak (pl. emelvény, vetítógép stb.) által elfoglalt terület, valamint a kiürítésre szolgáló, illetve a kijáratokhoz vezető útvonalak legalább 1.4 méteres szélességben való biztosítására szükséges terület leszámításával kell meghatározni. Az így fennmaradó terület tekinthető a nézőtéri résznek, amelynek kb 0,5 m²-ként 1 db szék helyezhető el az alábbiak szerint:
- A székeket elhelyezni az egy oldalról megközelíthető minden ülésorban megszakítás nélkül legfeljebb 21 db-t lehet, a két oldalról megközelíthető ülésorok között egy-egy sorban legfeljebb 42 ülőhelyet lehet létesíteni.
- A közönség közlekedésére szolgáló kijáratok zárait teljesen ki kell oldani (nyitni), és azokat mindaddig, amíg a közönség a létesítményből nem távozik el, semmilyen módon nem szabad bezárni. Többszárnyú ajtónál a bezárás tilalma valamennyi ajtózárra vonatkozik.
- A létesítmény nézőtéri részénél a közönség közlekedését szolgáló ajtóknál jól látható és legalább utánvilágításos kivitelű „KIJÁRAT” feliratú táblát kell elhelyezni.
- A nézőtéri kijáratoknál csak úgy szabad elhelyezni függönyöket, hogy a behúzott függöny ne takarja el az ajtó feletti irányfény világítást vagy feliratot.

- Tilos a dohányzás a nézőtéri és a ruhatári részen, színpadon, továbbá minden olyan helyen és helyiségben, ahol a dohányzás tűzvédelmi vagy egyéb (pl. egészségvédelmi) okokból tiltva van. A rendezvények alkalmával a közönség részére dohányzóhelyet kell biztosítani. Zárt helyiségben kialakított dohányzó légcseréjét vagy műszaki megoldással, vagy legalább óránként ötszörös légcserével kell biztosítani.
- A rendezvények alatt a tűzoltó készülékek számát a rendezvényre igénybevett terület figyelembevételével minden megkezdett 200 m²/ db mennyiségnek megfelelően kell meghatározni és elhelyezni úgy, hogy adott esetben minden készülék azonnal hozzáférhető és kezelhető legyen.
- Büfé létesítése esetén az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat irányában legalább 1,4 méter széles út maradjon szabadon. A büfé levegőjének mesterséges légcseréje legalább kétszeres legyen óránként.

VIII. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

A létesítmény területén a Szakiskola állományába tartozó szakoktatók, karbantartók, illetve külső vállalkozók végezhetnek alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztést) az alábbi feltételekkel:

A dolgozók (oktatók) illetve a külső vállalkozás által végzett tűzveszélyes tevékenység esetében a Szakiskola képviselőjének, (gondnoknak) kérnie kell a tűzveszélyes munkavégzési engedélyt, esetleg a helyi sajátosságoknak megfelelően ki kell egészíteni.

Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző/k/ nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységet tilos addig elkezdni, míg az esetleges tűzveszélyes körülményt nem szüntették meg.

Tűzveszélyes munkavégzési engedély kiadására jogosult személyek:

1	Siket Béla
2	Náton Zoltán
3	Szita Zoltán

IX. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, FELSZERELÉSEK

1. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhető állapotban - a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében - kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Azokat helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.

2. Kiürült vagy használatba vett készüléket /készülékeket / , függetlenül attól, hogy milyen mértékben használódott el kicserélés végett ki kell cserélni, javításáról, újratöltéséről gondoskodni kell.
3. A tűzoltó készülékeket évente ellenőriztetni, 5 illetve 10 évente nyomáspróbáztatni kell.
4. A tűzoltó készülék felett jól látható helyen el kell helyezni legalább 2 – 2,5 méter magasságban legalább utánvilágításos kivitelű tűzoltó készülék emblémát ábrázoló piktogramot.



5. a./ Tűzoltó készüléket kell elhelyezni rendeltetési egységenként, és szintenként. A Szakiskola esetében az épület kétszintes, így a szintenkénti elhelyezést itt figyelembe kell venni.

X. TEVÉKENYSÉGEK HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

1. Előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak

1. Az előtereket, közlekedőket, folyosókat, lépcsőházakat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
3. A helyiségekben anyag tárolás nem jellemző. A helyiségeket normál esetben közlekedésre, tűz esetén menekülésre használhatják, ezért azokat anyaggal, eszközzel leszűkíteni, eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad! A helyiségek területén rendet, tisztaságot kell tartani.
4. A helyiségek a 3. pontban foglalt jellegüknél fogva nem tűzveszélyesek. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségek területén a DOHÁNYZÁST MEGTÍLTOM! A tilalmat piktogrammal is ellátott biztonsági jellel, táblával jelölni kell. Dohányozni csak az erre a célra alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is ellátott helyen szabad. A kijelölt dohányzó helyen csikkgyűjtőt, hamutálat biztosítani kell.
5. Az épületekben lévő tűzoltó eszközöket, berendezéseket (FALI TŰZCSAPOK) a tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színű, valamint a rájuk vonatkozó, belülről, vagy kívülről megvilágított, illetve utánvilágított biztonsági jelek elhelyezésével kell azonosítani, jól láthatóvá tenni.

2. Iroda és iroda jellegű helyiségek

1. Az iroda és irodajellegű helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési, telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
3. A helyiségekben tűzveszélyes, szilárd éghető anyagokat – bútorokat, berendezési tárgyakat, valamint papírféleségeket – tárolnak, használnak. A mérsékelt tűzveszélyes anyagok jelenléte miatt a helyiségek területén a DOHÁNYZÁST MEGTÍLTOM!
4. Dohányozni csak az alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is jelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken csikkgyűjtőt, hamutálat kell biztosítani.
5. A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A területről, illetve az ott lévő berendezésekről, eszközökről, a padozatról a tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után, de legalább műszakok végén össze kell takarítani, el kell távolítani.
6. A helyiségekben a közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Ennek érdekében a helyiségek területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges berendezési tárgyat, anyagot, eszközt szabad egyidejűleg használni, tárolni.
7. Sérült, tüzet és/vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, irodagépet, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, irodagép, berendezés, készülék használható!
8. A villamos berendezést és egyéb irodai készüléket, valamint a helyiségekben a világítást a napi tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. használaton kívül helyezésük esetén – ha már nincs rájuk szükség - a villamos tápellátásról le kell választani.
9. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak ezen szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
10. A helyiségek területén az ott keletkező tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A készülékeknél fel kell tüntetni a segélyhívó - számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) és a tűzjelzés módját

Tűzjelzés módja:

105

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem
<i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
 104 
A tűzjelző neve és telefonszáma

11. Napi munkaidő végén, illetőleg az iroda és iroda jellegű helyiségek használatát követően a használó munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve a munkahely elhagyása után tüzet okozhat.

3. TANTEREM

1. A tanteremhez tartozó folyosón elhelyezett tűzoltó készüléket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Minden tanulónak és minden dolgozónak ismernie kell a Szakiskola Tűzvédelmi Szabályzatát, ezen belül a "Tűzriadó terv"-et, amely tartalmazza a tűz esetén betartandó kivonulási rendet.
3. Tűz esetén a tanulók a kivonulási terv szerint fegyelmetten, gyorsan elhagyják a tantermet, illetve az épületet. A tűzoltással kapcsolatos teendőket a felnőtt dolgozók, tanárok látják el.
4. A kijáratot, közlekedési utat, menekülési utat eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.
5. A tanulóknak az iskolába gyufát, öngyújtót, vagy bármely más gyújtóeszközt behozni szigorúan tilos!
6. A tanteremben tűzveszélyes tevékenység csak az úgynevezett tűzveszélyes munkavégzési engedély szerint és alapján engedélyezett, más tevékenység végzése tilos, kivételt képez a tananyagnak megfelelően használt pirotechnikai anyagok és különböző kémiai folyamatok bemutatása. Ez esetben oltóeszközt is készenlétben kell tartani.
7. Éghető, gyúlékony anyagok, szemléltető eszközök csak az oktató munkához szükséges mennyiségben, és csak az adott óra időtartamára vihetők be. A tanári felügyeletet biztosítani kell.
8. Tanulók tűzveszélyes tevékenységet, kísérleteket csak felügyelet mellett végezhetnek.
9. A villamos berendezésekre, égőkre, búrákra dekorációt elhelyezni tilos!
10. Ideiglenes villamos vezetékek használata és ezekre bármilyen szerelvény rákötése tilos

4. KÖNYVTÁR

1. A helyiségben el kell helyezni 2 db 6 kg-os porralöltő készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A helyiségben elektromos berendezések /kávéfőző, rezsó stb. / használata tilos.
3. A könyvtárhelyiségben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, melyet szabványos táblával a helyiség ajtaján és a helyiségben is jelölni kell. A táblákat szembetűnő helyen kell elhelyezni.
4. A könyvtárban fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok nem tárolhatók.

5. A helyiségben tűzveszélyes tevékenység csak külön engedéllyel végezhető.
6. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességében szabadon kell hagyni, a polcsorok között semmilyen anyag nem tárolható.
7. A könyvek szállításából visszamaradt göngyöleget (láda, papír) a könyvtári területről folyamatosan el kell szállítani.
8. A folyosón lévő elektromos kapcsoló szekrény alatt és mellett tilos a tárolás, a szekrény hozzáférését állandóan biztosítani kell.
9. A könyvtár folyosóján a menekülést akadályozó anyagtárolás, eszközök, bútorok elhelyezése tilos.
10. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedéllyel végezhető.
11. Munka befejezésével a könyvtár kulcsainak a leadásáról és hozzáférhetőségéről gondoskodni szükséges.

5. KAZÁNHÁZ

1. A helyiségben el kell helyezni 1 db 12 kg-os porralöltő készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
2. A kazánházban csak az üzemeltetéshez szükséges tartalék anyagok, alkatrészek tárolhatók, egyéb más mérsékelt tűzveszélyes anyag tárolása tilos.
3. A tartalék anyagok valamint a tüzelő és fűtőberendezés között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületére az ne jelentsen gyúlási veszélyt.
4. A kazánházban a villamos berendezések kapcsolóit eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad.
5. A tüzelőberendezés felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell.
6. A fűtést, annak felügyeletét nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.
7. Karbantartáshoz szükséges mérsékelt tűzveszélyes folyadék /festékek, higítók/ csak nem éghető polcon, fémszekrényben tárolhatók max. 10 liter illetve kg. mennyiségben
8. A kazánházban ki kell függeszteni a tüzelőberendezés biztonságos kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó utasítást. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességeit, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét.
9. A kazánok működésével, ellenőrzésével valamint karbantartásával kapcsolatos észrevételeket, a tapasztalt rendellenességeket a kazánaplóba be kell írni, és megszüntetésükre az intézkedéseket soron kívül meg kell tenni.

6. KÉMIA SZERTÁR

1. A helyiségben el kell helyezni 1 db 6 kg-os porralöltő készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
2. A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet a bejárati ajtón valamint a helyiségben is szabványos táblával jelölni kell.
3. A helyiségben elektromos berendezések /kávéfőző, rezsó stb. / használata tilos.
4. A szertárban gázpalackok tárolása nem engedélyezett.
5. A szertárban mérsékelten tűzveszélyes folyadékok csak szabványos edényzetben tárolhatók, tűzveszélyességi fokozatuk és tárolóedényük szerint csoportosítva. A tárolóedényeken fel kell tüntetni a tárolt anyagok, folyadékok nevét. A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékokat külön fémszekrényben kell elhelyezni.
6. Az üres, de ki nem tisztított edények tárolására a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek.
7. A helyiségben tűzveszélyes tevékenység csak előzetesen kiadott írásos engedély alapján végezhető.
8. Tilos tűz- vagy robbanásveszélyes oldószereket (aceton, benzin) berendezések, készülékek tisztítására, kéz vagy ruházat mosására használni, s erre figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
9. A kiömlött, lecsepegett vagy szétfolyt anyagot a kezelési követelményeknek megfelelő módon kell feltakarítani.
10. A szertárban tárolt valamennyi vegyszernek a biztonsági adatlapját könnyen hozzáférhető és ismert helyen kell tartani és tárolni.
11. Sérült, repedt üvegedényt és üvegcsövet, illetve készüléket a szertárban használni tilos. Az üvegcsövet, gumicsövet csak kézvédő (bőr) kesztyű használatával szabad összeilleszteni, illetve szétbontani. Az üvegedények szekrénybe való behelyezésénél, kivételénél egyéni védőeszközt (védőszemüveg, arcvédő, védőkesztyű stb.) kell használni.

7. PORTA

Az 1996.évi XXXI.törvény 19.§.(1)bek., illetve a 30/1996./XII.6./sz.BM.rendelet 3.§.(c) pontja alapján az alábbi tűzvédelmi szabályzatot írom elő:

Tűzjelzés módja:

105

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem
<i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
104
A tűzjelző neve és telefonszáma

- a távbeszélő készülék közelében jól látható helyen ki kell függeszteni a Tűzoltóság hívószámát

1. A portai helyiségben az alábbi tűzrendészeti szabályokat kell betartani:

- Mérsékeltén tűzveszélyes folyadékot vagy szert az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos.
- A helyiségekben csak a tevékenységhez szükséges elektromos berendezések, eszközök, világítótestek használhatók. Egyéb elektromos eszköz használata csak külön írásos engedéllyel lehet!
- A helyiségekben a napi tevékenység során keletkezett irodai hulladékot a szelektív hulladékgyűjtésre szabályai szerint lehet eltávolítani. (Kommunális hulladék, informatikai veszélyes hulladék)
- Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezések, eszközök, vezetékek kapcsolók, dugaszolóaljzatok üzemeltethetők, a szabályoknak, szabványoknak megfelelően szerelt állapotban.
- Az elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
- A berendezések, eszközök, vezetékek meghibásodása esetén azokat azonnal le kell választani a hálózatról és azt, csak az arra illetékes szakember javíthatja meg.
- A helyiségben dohányozni tilos.
- A világító berendezésekre, lámpákra könnyen éghető anyagból készült díszítő elemeket elhelyezni tilos.

Feladatok tűzriadó esetén:

1. A beérkezett tűzjelzés alapján meg kell szólaltatni az iskola egészére vonatkozó tűzriadó jelét, a csengőt.
(tűzriadó jele: 5 x 10 mp egyenletes csengőhang 5 mp-es szünetekkel.)
- 2.. Tűzoltóság értesítése.
3. A személyportán lévő beléptető rendszer hatástalanítása, a beléptető karok kicsavarása, a mobil korlátok kiemelése.
4. A Tűzoltóság megérkezéséig szabaddá kell tenni a teherbejárat környékét és a kaput ki kell nyitni

5. A tűzoltóság értesítése után a személyportán szolgálatot ellátó portai dolgozó feladata az alábbi személyek értesítése és tájékoztatása:

1. Kopcsányi Ottó Igazgató	telefon:.....
2. Vaskor János Gondnok	telefon:.....
3. Szatmári István tűzv. váll.	telefon: 20/7710940

8. BÜFÉ

- A helyiséghez tartozó tűzoltó készüléket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségben az elektromos kapcsolódobozokat szintén szabadon kell hagyni, tilos bármilyen anyaggal eltorlaszolni.
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, anyagtárolásra stb. használni tilos.
- Elektromos berendezések csak felügyelet mellett használhatók.
- Rezsót, hőszigetelést nem éghető alátétten úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzás 1 m, egyéb irányban 80 cm távolságon belül semmiféle könnyen gyulladó, illetve éghető anyag ne legyen.
- Elektromos berendezések egyidejű bekapcsolásánál mindig figyelembe kell venni az elektromos hálózat teherbíró képességét.
- A dolgozók kötelesek a berendezések használati, kezelési utasításában foglaltakat betartani, illetve ennek megfelelően üzemeltetni.
- Tűzveszélyes tevékenység csak külön írásos engedély alapján végezhető.
- A BÜFÉ-ben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé legalább 1,2 méter széles út legyen biztosítva.
- A BÜFÉ-t utolsónak elhagyó személynek távozás előtt meg kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni.

9. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEREM

- A helyiségben el kell helyezni 1 db 2 kg-os CO₂ tűzoltó készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségben az elektromos kapcsolódobozokat szintén szabadon kell hagyni, tilos bármilyen anyaggal eltorlaszolni.

3. A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, anyagtárolásra stb. használni tilos.
4. A helyiség fűtésére csak teljesen zártrendszerű központi fűtés alkalmazható, egyedi fűtőkészülékek, hőszugárzók, stb. fűtés céljára történő használata tilos.
5. A napi munka (oktatás) befejeztével a tanteremből történő eltávozással egyidőben a villamoshálózatot ki kell kapcsolni, feszültségmentesíteni kell.
6. A berendezéseken karbantartást, javítást csak szakképzett személy végezhet.

10. TANÁRI SZOBA

1. Mérsékelt tűzveszélyes folyadékot vagy szert az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos.
2. A tanári szobában használt elektromos berendezéseket /kávéfőző, rezsó/
3. csak felügyelet mellett lehet használni, valamint nem éghető alátétre helyezve szabad csak üzemeltetni.
4. A radiátorokra tilos éghető anyagot tenni tárolás vagy szárítás illetve egyéb célból
5. A radiátoroktól legalább 10 cm-es távolságban lehet elhelyezni éghető anyagot, éghető anyagból készült berendezési tárgyat.
6. A világító berendezésekre, lámpákra könnyen éghető anyagból készült díszítő elemeket elhelyezni tilos.
7. A tanári szobában az 1999.évi XLII. törvény értelmében tilos dohányozni.
8. Elektromos javításokat az tanári szobában csak szakember végezhet.

11. RUHAKÉSZÍTŐ TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Radiátorokra éghető anyagot tenni szárítás vagy tárolás céljából szigorúan tilos. A radiátoroktól legalább 10 cm távolságot kell elhagyni textíli anyagok tárolása esetén, papír cérna és egyéb könnyebben éghető anyag esetében ez a távolság legalább 25 cm.
3. A közlekedő utakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni, anyagtárolás még ideiglenesen sem engedélyezett.
4. Az elektromos kapcsolók, kapcsolódobozok, dugaljzatok (konnektorok) bepakolása és eltorlaszolása szigorúan tilos.

5. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett használhatók, működtethetők, az elektromos vasalók csak nem éghető és nem hővezető alátétten helyezhetők el. Bekapcsolva csak munkavégzés alatt lehetnek. Munkaszünet esetén a még forró vasalókat úgy kell elhelyezni a tartójukon, hogy feldőlés vagy leesés ne fordulhasson elő.
6. A varrodában a rendszeresített elektromos berendezéseken kívül egyéb elektromos berendezés (hősugárzó, kávéfőző stb.) nem használható.
7. Az elektromos berendezéseket, gépeket csak szakszemélyzet javíthat, a kismegszakítók (biztosítékok) átkötése (patkolása) nem engedélyezett.
8. A bejárati ajtókat, vészkijáratokat állandóan szabadon kell hagyni, munkavégzés alatt kulcsra bezárni szigorúan tilos.

12. FODRÁSZ TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltávolítani még átmenetileg sem szabad.
2. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
3. Elektromos berendezéseket csak szakképzett és erre feljogosított személyzet javíthat.
4. Az elektromos berendezések javítását, karbantartását, tisztítását csak az elektromos hálózatról történt leválasztás után szabad végezni.
5. Mérsékelt tűzveszélyes anyagok, folyadékok, sprayk használata csak felügyelet mellett engedélyezett.
6. A mérsékelt tűzveszélyes anyagok, folyadékok, sprayk csak az eredeti csomagolásban és tartóedényben tárolhatók. Élelmiszeres, üdítős flakonokban vegyi anyagok nem tárolhatók és használhatók.
7. Valamennyi használatban lévő vegyi anyagnak a biztonsági adatlapját a tanműhelyben kell tartani.
8. A vegyi anyagok biztonsági adatlapjai szerinti egyéni védőeszközöket az anyagokkal történő munkavégzés alkalmával viselni kell. (pl. védő gumikesztyű, stb.)

13. ASZTALOS TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltávolítani még átmenetileg sem szabad.
2. A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet szabványos táblával jelölni szükséges.

3. A helyiségben mérsékelten tűzveszélyes folyadékot tárolni csak egy napi felhasználásnak megfelelő mennyiségben szabad.
4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket, kapcsolókat, dugaljakat munkavégzés után a rájuk rakódott portól meg kell tisztítani. Az elektromos gépek tisztítása csak az elektromos hálózatról való leválasztás után engedélyezett.
5. A munkaműveleteket és az anyagtárolást úgy kell végezni, hogy a belső közlekedési utak szabadon maradjanak.
6. A fűtőtestek védőburkolatán fát és egyéb éghető anyagok tárolni nem szabad.
7. Az elszívó berendezést évente egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.
8. Az enyv melegítésére kizárólag dupla falú edényt szabad használni, amelyben az enyv nem hevül túl. Az enyv melegítésére használt rezsót a műszak befejezése után ki kell kapcsolni, a kikapcsolásra felelős személyt kell kijelölni. Az enyv melegítésére használt rezsót úgy kell elhelyezni, hogy legalább 50 cm-es körzetében gyúlékony anyag ne legyen.
9. A műhely területén keletkezett forgácsot, fűrészport szükség szerint, de legalább naponta egyszer a munka befejezése után, az erre a célra kijelölt tároló helyre ki kell szállítani.
10. Az egyéni védőeszközöket (védőruhát) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.

14. LAKATOS TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltörleszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Hegesztést csak szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
3. Tanulók hegesztési munkafeladatokat csak szakoktatói felügyelet mellett végezhetnek.
4. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani kell, legalább láncos kikötéssel.
5. A munka befejezése után a hegesztő készülék biztonságos elhelyezéséről, a reduktorok leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.
6. Hibás hegesztő szerszámmal, repedezett, szivárgó tömlőkkel munkát végezni tilos.
7. Meghibásodott elektromos ívhegesztő berendezést használni szigorúan tilos. Tilos a berendezést hegesztő szakvizsgával nem rendelkező személynek használatra átadni tilos.
8. Elektromos ívhegesztő berendezés munkakábele más villany-, víz-, gőz-, gázvezetékekkel nem érintkezhet.
9. Üzemen kívül illetve a hegesztési munkafolyamat megszakításakor az ívhegesztő gépet a tápláló áramforrásról le kell kapcsolni.

10. Az egyéni védőeszközöket (védőruhát) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.
11. Az olajos rongy tárolására megfelelő számú, fedővel ellátott fémedényt kell elhelyezni. Az edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.
12. Az anyagok tisztítására, festésére, anyagnemenként maximum 1-1 liter mérsékelt tűzveszélyes folyadék, festék tárolható, jól zárható edényben. A munka befejezése után az edényeket erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni. A fémszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy hőhatásnak, szikrának ne legyen kitéve.

15. VÍZ GÁZ FŰTÉSSZERELŐ TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltávolítani még átmenetileg sem szabad.
2. Hegesztést csak szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
3. Tanulók hegesztési munkafeladatokat csak szakoktatói felügyelet mellett végezhetnek.
4. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani kell, legalább láncos kikötéssel.
5. A munka befejezése után a hegesztő készülék biztonságos elhelyezéséről, a reduktorok leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.
6. Hibás hegesztő szerszámmal, repedezett, szivárgó tömlővel munkát végezni tilos.
7. Meghibásodott elektromos ívhegesztő berendezést használni szigorúan tilos. Tilos a berendezést hegesztő szakvizsgával nem rendelkező személynek használatra átadni tilos.
8. Elektromos ívhegesztő berendezés munkakábele más villany-, víz-, gőz-, gázvezetékekkel nem érintkezhet.
9. Üzemen kívül illetve a hegesztési munkafolyamat megszakításakor az ívhegesztő gépet a tápláló áramforrásról le kell kapcsolni.
10. Az egyéni védőeszközöket (védőruhát) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.
11. Az olajos rongy tárolására megfelelő számú, fedővel ellátott fémedényt kell elhelyezni. Az edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.
12. Az anyagok tisztítására, festésére, anyagnemenként maximum 1-1 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve mérsékelt tűzveszélyes folyadék, festék tárolható, jól zárható edényben. A munka befejezése után az edényeket erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni. A fémszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy hőhatásnak, szikrának ne legyen kitéve.

16. ÁCS TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltávolítani még átmenetileg sem szabad.

2. A tanműhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, melyet jól látható helyen elhelyezett táblával jelölni kell.
3. A helyiségben csak a napi munkához szükséges anyagok tárolhatók. Egyéb mérsékelt tűzveszélyes anyagok, folyadékok tárolása tilos.
4. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
5. Elektromos berendezések javítását csak erre feljogosított szakképzett személyek végezhetik.
6. A helyiség takarításáról folyamatosan gondoskodni kell, a keletkezett fagyócsot a tanműhelyen kívül kijelölt helyen kell tárolni.

17. ESZTERGÁLYOS TANMŰHELY

1. A helyiségben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A műhelyben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok, anyagok tárolása nem engedélyezett.
3. Gépalkatrészek tisztítására, mosására felhasznált mérsékelt tűzveszélyes folyadékot össze kell gyűjteni, az esetlegesen szétfolyt folyadék feltakarításától folyamatosan gondoskodni kell.
4. Gépalkatrészek tisztítása, mosása alkalmával keletkező zsíros, olajos rongyokat csak az erre kijelölt, fedővel ellátott fém edénybe lehet összegyűjteni.
5. A műhelyben egyéb tűzveszélyes tevékenység csak külön engedély alapján végezhető.

18. VILLANYSZERELŐ TANMŰHELY

1. A helyiségben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. A műhelyben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok, anyagok tárolása nem engedélyezett.
3. Elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
4. Elektromos berendezések javítását csak erre feljogosított szakképzett személyek végezhetik.
5. A helyiség takarításáról folyamatosan gondoskodni kell, a keletkezett fagyócsot a tanműhelyen kívül kijelölt helyen kell tárolni.
6. A helyiségben akkumulátor töltése tilos.

19. KŐMŰVES – FESTŐ TANMŰHELY

1. A helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni, eltávolítani még átmenetileg sem szabad.
2. Éghető anyagot tárolni csak egy napi felhasználásnak megfelelő mennyiségben szabad. A műhelyt anyagtárolásra használni tilos.
3. A villamos elosztó szekrényt, kijáratú ajtókat, belső közlekedési utakat szabadon kell hagyni.
4. A tanműhelyt minden foglalkozás után ki kell takarítani, a keletkezett hulladékot el kell távolítani.
5. Elektromos berendezéseket csak kioktatott személyek, tanulók kezelhetnek. A napi munka befejezése után gondoskodni kell arról, hogy ne maradjon bekapcsolt elektromos.

XI. TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS

a. Tűzjelzés

Az a dolgozó vagy személy, aki a tartózkodási területén illetve annak a közelében tüzet észlel, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni.

Tűzjelzés módja:

105

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem
<i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
☎ 104 📍
A tűzjelző neve és telefonszáma

A tüzesetet akkor is jelenteni kell, ha azt a keletkezés pillanatában eloltották, és ahhoz tűzoltó készüléket vettek igénybe.

Az aki tüzesetet észlel és ezt az illetékes tűzrendészeti hatóságnak /mihelyt teheti/ nem jelenti, úgyszintén aki nem teszi eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjön, tűz esetén a tűzoltóság vezetőjének az intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében a szükséges felvilágosítást nem adja meg, tűzrendészeti szabálysértést követ el és ellene a vonatkozó rendelet értelmében szabálysértési eljárás indítható.

A tűzjelzés céljára felhasználható telefonokat állandóan használható állapotban kell tartani, és gondoskodni kell zavartalan megközelítésükről.

A telefonok mellett ki kell függeszteni a Katasztrófavédelem hívószámát a mentők és a rendőrség hívószámaival egyetemben.

b. Tűzoltás

A dolgozók, valamint szükség esetén a tanulók is a tűzoltásban, a műszaki mentésben /ellenszolgáltatás nélkül/ életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel kötelesek közreműködni.

A tűzoltás helyszínén a tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A tűzoltás vezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy veszélyeztetett személyek valamint anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

c. Magatartási szabályok tűz és robbanás esetén

1. lehetőleg meg kell őrizni a nyugalmat és meg kell előzni a pánikhangulatot
2. a tüzet vagy a káresetet jelezni kell
3. a veszélyhelyzetbe került személyek mentését lehetőség szerint azonnal meg kell kezdeni
4. a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását meg kell kísérelni
5. a lehető legkisebb területen a szükséges az áramtalanítás (megbízott villanyszerelő végzi) végrehajtása, (1000 Voltnál nagyobb feszültség alatt lévő berendezések tüzeinek oltása vízzel tilos!)
6. minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a keletkezett tűz továbbterjedését befolyásolja
7. tárgyak, berendezések mentése
8. a tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás irányítását végző személy utasítása szerint közreműködés a tűz oltásában és a mentési munkálatokban
9. a tűz- vagy káreset vizsgálatának elősegítése.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szakiskola mentesül a létesítményi tűzoltóság létrehozása alól, mivel a szakiskola alapterülete és a tűzterhelési értéke nem éri el a 239/2011.(XI.18.) Kormányrendeletben meghatározott azon értéket, amely alapján szükséges lenne a létesítményi tűzoltóság létrehozása.

2. A Szakiskola 50 fő feletti létszám befogadására alkalmas helyisége az AULA, melynek használati módját, igénybevételének engedélyezését az Igazgató határozza meg és látja el. A koordinációs feladatok a Gondnok hatáskörébe lett utalva.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- Ezen tűzvédelmi szabályzat betartása és betartatása minden vezető és minden dolgozó számára kötelező, melyeknek elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonást fogok alkalmazni.
- A szabályzatot a dolgozókkal oktatás formájában kell megismertetni, figyelembe véve az egyes területekre vonatkozó részeket is.
 - **Felelős: Gondnok**
 - **Határidő: Hatálybalépést követően 30 nap**
- Az egyes területekre, helyiségekre vonatkozó egyedi tűzvédelmi szabályzatokat is ismertetni kell a dolgozókkal, valamint a munkaterület jól látható helyén ki kell függeszteni.
- A Szakiskola területén bevezetendő új technológiai eljárások alkalmával a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványokat és utasításokat figyelembe kell venni és a technológiai folyamat beindításánál érvényesíteni kell.
- Minden dolgozó köteles a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályoknak, előírásoknak, utasításoknak érvényt szerezni elsősorban az emberi élet védelme, valamint a nagy értékű berendezések védelme, biztonságának megóvása érdekében.

Balassagyarmat, 2020. február 25

Tanka Ágnes
Igazgató

TŰZRIADÓ TERV

NÓGRÁD MEGYEI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZONDI GYÖRGY TECHNIKUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
BALASSAGYARMAT

Szám:		Felelős terület:	SZONDI GYÖRGY Technikum és Szakképző Iskola Balassagyarmat
Oldal:		Készítette:	Szatmári István TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI VÁLLALKOZÓ 2660.Balassagyarmat, Váci Mihály u. 48. Tel: 06-20-771 0940
Hatályos:	2020.október 06	Ellenőrizte:	Tupi Gábor Gondnok
Verziószám:	Verzio_5 2020.október 06	Jóváhagyta:	Tanka Ágnes Igazgató

Verzió	Dátum	Változás leírása	Készítette
1	2009.05.26	Tűzriadó terv készítése	Szatmári István
2	2011.07.15	Portaszolgálat feladatainak a kiegészítése	Szatmári István
3	2012.09.07	Az épületek és tantermek átszámozása	Szatmári István
4	2016.10.12	Névváltozások átvezetése	Szatmári István
5	2020.10.06	Névváltozások átvezetése	Szatmári István



A belügyminiszter 30/1996./XII.6./Bm.sz.rendeletének 4.§.-a alapján az alábbiak szerint határozom meg a keletkezett tűz alkalmával végrehajtandó riasztási, tűzoltási és kimenekítési feladatokat:

1. Tűzjelzés módja
2. Riasztással kapcsolatos feladatok
3. Tűz esetén a dolgozók feladatai
4. Főbb veszélyforrások

1. Tűzjelzés módja

 **112** 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tűz pontos helye
Milyen anyag ég
Mi van még veszélyeztetve
Emberélet veszélybe került-e vagy sem <i>Ha igen: hívni kell a mentőket</i>
 104 
A tűzjelző neve és telefonszáma

A tüzesetet akkor is jelenteni kell, ha azt a keletkezés pillanatában eloltották, és ahhoz tűzoltó készüléket vettek igénybe.

Az aki tüzesetet észlel és ezt az illetékes tűzrendészeti hatóságnak /mihelyt teheti/ nem jelenti, úgyszintén aki nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjön, tűz esetén a tűzoltóság vezetőjének az intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében a szükséges felvilágosítást nem adja meg, tűzrendészeti szabálysértést követ el és ellene a vonatkozó rendelet értelmében szabálysértési eljárás indítható.

A tűzjelzés céljára felhasználható telefonokat állandóan használható állapotban kell tartani. A telefonok mellett a Tűzoltóság hívószámát ki kell függeszteni /a mentők és a rendőrség hívószámaival egyetemben/. Mobiltelefon használata esetén a telefontulajdonosnak ismernie kell a nevezett hívószámokat.

a./ A személyporta intézkedései:

- A tűzriadó végrehajtása és a tűzoltóság értesítése.
- A személyportán lévő beléptető rendszer hatástalanítása (áramtalanítása), a beléptető karok kicsavarása, a mobil korlátok kiemelése.
- A Tűzoltóság megérkezéséig szabaddá kell tenni a teherbejárat környékét és a kaput ki kell nyitni
- A tűzoltóság értesítése után a személyportán szolgálatot ellátó portai dolgozó feladata az alábbi személyek értesítése és tájékoztatása:

1. Tanka Ágnes Igazgató	telefon: 06-70-197 7417
2. Tupi Gábor Gondnok	telefon: 06-70-674 4819
3. Szatmári István tűzv. váll.	telefon: 06-20-7710940

távollétükben

4. Siket Béla Műszaki Igazgató helyettes	telefon: 06-70-197 7353
5. Oravec Anita Nevelési Igazgató helyettes	telefon: 06-70-197 7367

- Biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát, a tűzoltó gépjárművek illetve a mentőknek a kárhelyre való eljutását.
- A megérkező tűzoltóság tagjait tájékoztatni kell a keletkezett tűz helyéről valamint a vízvételi lehetőségekről. Át kell adni részükre ezen tűzriadó terv mellékletét képező vázlatrajzot.

b. Az Igazgató az alábbiakban intézkedik:

- A tűzjelzés vétele után a kárhelyre megy, ahol tájékozódik a kialakult helyzetről, szükség esetén elrendeli az érintett területen tartózkodók kimenekítését.
- Szükséges esetben a tűz által nem veszélyeztetett helyekről a mentő munkákhoz segédcsapatot rendel ki.
- A várható kár nagyságától függően a tűzoltás vezető egyetértésével értesíti a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányságot.
- Intézkedik a tűzoltás körzetének lezárására, hogy azon területre csak a tűzoltás vezetője által meghatározott személyek léphessenek be.
- Telefonon tájékoztatja a Nógrád megyei Szakképzési Centrum Igazgatóját a kialakult helyzetről.

c./ 2.,3. sz. értesített személyek feladatai:

- A tűz helyszínére érkezésekor tájékozódnak a kialakult helyzetről, felveszik a kapcsolatot a tűzoltás vezetőjével, az Iskola Igazgatójával.
- Közreműködnek a másodlagos mentési munkák szervezésében és végrehajtásában.
- A tűz eloltása után bekapcsolódnak a tűzkárstatisztikai feladatokba illetve a tűzvizsgálatba.
- A tűzoltás befejezése után intézkednek a helyszín biztosításáról a tűzvizsgálat befejezéséig.
- Részt vesznek a tűzvizsgálatban illetve a jegyzőkönyv elkészítésében.

2. Riasztással kapcsolatos feladatok**a./ Riasztás rendje**

Tűz esetén a létesítmény riasztására

- igénybe vehető eszköz: elektromos csengő
- tűzriadó jele: 5 x 10 mp egyenletes csengőhang 5 mp-es szünetekkel.

b./ A kivonulás elrendelésére jogosultak a sorrendiség figyelembevételével:

1. Tanka Ágnes Igazgató
2. Siket Béla Műszaki Igazgató helyettes
3. Oravec Anita Nevelési Igazgató helyettes

c./ A létesítmény elhagyásának módja

A tűzriadó jelére a létesítményben tartózkodóknak /tanároknak / meg kell győződni arról, hogy mi történt, hol történt a tüzeset.

Ennek megfelelően az intézményből minden órát adó tanár a diákokat fegyelmezett rendben a tűz és füstmentes területre vezeti.

A létesítmény elhagyásának terve:

- Az osztályok és a többi dolgozó (tanulói létszám:507 fő, kinevezett dolgozói létszám: 88 fő, az iskola főbejáratát, valamint 4 db (vész)kijáratát használják az épület elhagyására az alábbiak szerint:

FŐBEJÁRAT	Létszám
- irodák	fő
- „A” 37 tanterem	fő
- „A” 38 tanterem	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Főbejárat előtti közterület (Régimalom u.)
- Gyülekezési hely parancsnok: Műszaki Igazgató helyettes

I.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- technikai személyzet	fő
- irodák	fő
- „A” 20 tanterem	fő
- „A” 21 tanterem	fő
- „A” 19 tanterem	fő
- „A” 17 tanterem	fő
- „A” 102 tanterem	fő
- „A” 103 tanterem	fő
- „A” 104 tanterem	fő
- AULA ½ része	fő
- Kantin	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Főbejárat előtti közterület (Régimalom u.)
- Gyülekezési hely parancsnok:

II.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- „B” 131 tanterem	fő
- „B” 132 tanterem	fő
- „B” 134 tanterem	fő
- „B” 135 tanterem	fő
- „B” 136 tanterem	fő
- „B” 137 tanterem	fő
- „B” 139 tanterem	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Iskola udvar
- Gyülekezési hely parancsnok: Műszaki Igazgató helyettes

III.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- „A” 25 tanterem	fő
- „A” 26 tanterem	fő
- „A” 23 tanári szoba	fő
- „A” 24 tanári szoba	fő
- „B” 44 tanterem	fő
- „B” 46 tanterem	fő
- „B” 47 tanterem	fő
- „B” 49 tanterem	fő
- Könyvtár	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: iskola udvar
- Gyülekezési hely parancsnok: Gyakorlati oktatás Vezető

IV.sz. (VÉSZ)KIJÁRAT	Létszám
- fodrász tanműhelyek	fő
- varró tanműhely	fő
- kozmetikai tanműhely	fő
- aula ½ része	fő
- fénymásoló	fő
- „A” 117 tanterem	fő
- „A” 116 tanterem	fő
- „A” 115 tanterem	fő
- „A” 114 tanterem	fő
- „A” 112 tanterem	fő
- „A” 111 tanterem	fő
- „A” 110 tanterem	fő
- „A” 129 tanterem	fő
- „A” 128 tanterem	fő

- Kijelölt gyülekezési hely: Főbejárat előtti közterület (Régimalom u.)
- Gyülekezési hely parancsnok: Műszaki Igazgató helyettes

c./ Feladatok a gyülekezési helyen:

- legfontosabb feladat az osztályok létszámának az ellenőrzése. Hiányzók esetében az épületet a lehetőségekhez mérten ismételtén át kell vizsgálni és a hiányzókat meg kell keresni és kimenekíteni.
- Esetleges sérültek elsősegélyhez való juttatása, vagy elsősegélyben való részesítése.
- rendfenntartás

3./ Tűz esetén végrehajtandó feladatok

a./ Tanárok, dolgozók feladatai

A Tűzoltóság értesítése valamint a tanulók kimenekítése utáni feladatok:

- a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltásának a megkezdése és végzése a Tűzoltóság megérkezéséig.
- a rend fenntartása, a kíváncsiskodók, nézelődők távoltartása a területről.
- elektromos eredetű tűz esetén a létesítmény áramtalanítása

- / a tanulók bevonásával / a tűz által veszélyeztetett területről, helyiségekből a további tűzveszélyt jelentő dolgok, anyagok stb., valamint értékesebb és fontosnak ítélt tárgyak, eszközök, okmányok eltávolítása, elszállítása veszélytelen helyre.
- a tűzoltási terület átadása a Tűzoltóság részére
- / a tanulók bevonásával / a helyszín biztosítása a tűz eloltása után a tűzvizsgálatot végzők számára.

b./ Tűzoltás utáni feladatok

/A Tűzoltóság nélkül illetve kiérkezésük előtt eloltott tüzek esetén /

- A tűz helyszínének biztosítása a tűzvizsgálók részére a vizsgálat idejére
- A keletkezett anyagi kár felmérése
- A felhasznált tűzoltóeszközök cseréje

4. Technikai feltételek

- az osztályokban az órát adó tanár ismerje:
 - a tűzriadó jelét
 - ismerje a kivonulási útvonalat és a gyülekezési helyet
 - ismerje a gyülekezési helyen végrehajtandó feladatokat
 - a kivonulási irányok és útvonalak irányjelző táblákkal és feliratokkal legyenek jelölve. (ajánlatos a vészvilágítás hiányában az utánvilágítós táblák alkalmazása)
- a portán el kell helyezni a létesítmény vázlatrajzát, mely tartalmazza a tűzoltó készülékek és tűzcsapok helyeit, kijáratokat, elektromos, valamint a gáz és víz hálózat elzárhatóságának helyeit.

5./ Főbb veszélyforrások

- **Gázrendszer:**
Esetleges tűzeset műszaki hiba, meghibásodás miatt következhet be, közvetlen közelben személyek nem tartózkodnak, hatékony tűzoltási feladatokat csak a tűzoltók képesek végezni. (Elkerülése érdekében: a gázrendszer folyamatos felügyeleti rendszerének a fenntartása és a külső szolgáltatótól a precíz karbantartói munka megkövetelése.)
- **Elektromos meghibásodás:**
Az épületben lévő elektromos berendezések meghibásodásából, szakszerűtlen és/vagy felügyelet nélküli használatából keletkezhet tűz. (Elkerülése érdekében: az elektromos berendezések esetében az időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése, folyamatos ellenőrzés, az elektromos berendezések csak felügyelet melletti használata, elektromos berendezések használatának oktatása)
- **Dohányzás:**
Emberi mulasztásból, a tűzvédelmi szabályok be nem tartásából következhet be. Elkövetők lehetnek: Dolgozók, óvodai gyerekek hozzátartozói (Elkerülése érdekében: A dohányzási tilalom betartásának szigorú ellenőrzése, a szándékos dohányzás megakadályozása.)

- Tűzveszélyes tevékenység:
Szabálytalan hegesztési, szikraképződéssel járó munkák során a tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén következhet be.
Elkövetők lehetnek: Külső vállalkozás dogozói
(Elkerülése érdekében: Tűzveszélyes munkavégzési engedélyek számonkérése.)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- A tűzriadó terv tartalmát és az abból eredő feladatokat ismertetni kell valamennyi alkalmazottal illetve munkavállalóval, valamint tűzvédelmi oktatás keretén belül a tanulókkal
- A tűzriadó terv egy példányát a portán kell elhelyezni, annak tartalmát a portai dolgozóknak meg kell ismerni, akik tűz esetén a kiérkező Tűzoltóság rendelkezésére tudják bocsátani.
- A bejárati ajtón fel kell tüntetni a tűz esetén értesítendő személy/ek/ nevét, címét, telefonszámát. /Munkaidőn túl keletkezett tűz esetére /
- Tűzoltásba, a kimenekítés végrehajtásába bárki igénybevehető, ennek végrehajtása részükről állampolgári kötelezettség.
- A tüzesetet jelenteni kell a felettes szervnek, amely tartalmazza a tüzeset ismertetését, az időpontot, a feltételezett vagy megállapított okokat, a kár becsült vagy megállapított összegét, továbbá a megtett intézkedéseket.

Balassagyarmat, 2020.október 06

Tanka Ágnes
Igazgató

